




100W单组输出开关电源

SE-100系列

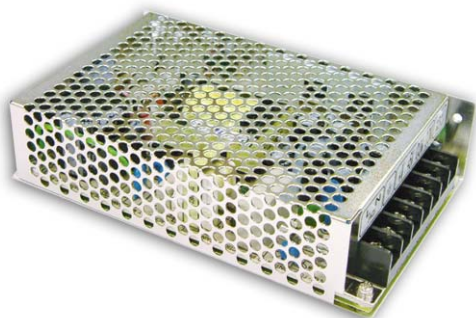

■ 特性:

- 保护种类: 短路/过负载/过电压
- 自然风冷
- LED指示电源开启
- 100%满载老化
- 2年保固


电气规格



型号		SE-100-5	SE-100-7.5	SE-100-9	SE-100-12	SE-100-15	SE-100-24	SE-100-48
输出	直流电压	5V	7.5V	9V	12V	15V	24V	48V
	额定电流	20A	13.6A	11.2A	8.5A	7A	4.5A	2.3A
	电流范围	0 ~ 20A	0 ~ 13.6A	0 ~ 11.2A	0 ~ 8.5A	0 ~ 7A	0 ~ 4.5A	0 ~ 2.3A
	额定功率	100W	102W	100.8W	102W	105W	108W	110.4W
	纹波与噪声 (最大)备注2	80mVp-p	120mVp-p	120mVp-p	120mVp-p	120mVp-p	120mVp-p	150mVp-p
	电压调整范围	4.75 ~ 5.5V	7.13 ~ 8.3V	8.55 ~ 9.9V	11.4 ~ 13.2V	14.25 ~ 16.5V	22.8 ~ 26.4V	45.6 ~ 52.8V
	电压精度 备注3	±2.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%
	线性调整率 备注4	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%
	负载调整率 备注5	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%
	启动、上升时间	1000ms, 20ms/230VAC 1000ms, 20ms/115VAC(满载时)						
	保持时间(Typ.)	30ms/230VAC 25ms/115VAC(满载时)						
输入	电压范围 备注8	85 ~ 132VAC / 176 ~ 264VAC通过开关选择 248 ~ 373VDC						
	频率范围	47 ~ 63Hz						
	效率(Typ.)	80%	81%	81%	83%	84%	86%	86%
	交流电流(Typ.)	2A/115VAC 1.2A/230VAC						
	浪涌电流(Typ.)	冷启动:45A						
	漏电流	<2mA / 240VAC						
保护	过负载	额定输出功率的110%~150% 保护模式:打嗝模式, 负载异常条件移除后可自动恢复						
	过电压	5.75 ~ 6.75V	8.6 ~ 10.1V	10.4 ~ 12.2V	13.8 ~ 16.2V	17.25 ~ 20.25V	27.6 ~ 32.4V	55.2 ~ 64.8V
		保护模式:打嗝模式, 负载异常条件移除后可自动恢复						
环境	工作温度	-20 ~ +60℃ (请参考"减额曲线")						
	工作湿度	20 ~ 90% RH, 无冷凝						
	储存温度、湿度	-40 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH						
	温度系数	±0.03%/℃ (0 ~ 50℃)						
安规和 电磁兼容 (备注7)	耐振动	10 ~ 500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟						
	安全规范 备注6	UL60950-1, CB(IEC60950-1), CCC GB4943.1:2011认证通过						
	耐压	I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC						
	绝缘阻抗	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25℃/ 70% RH						
	电磁兼容发射	符合EN55022 (CISPR22) Class B, EN61000-3-2,-3						
其它	电磁兼容抗扰度	符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61000-6-1, A级轻工业等级						
	MTBF	≥320.7K hrs. MIL-HDBK-217F (25℃)						
	尺寸	159*97*38mm (L*W*H)						
备注	包装	0.55Kg; 30pcs/17.5Kg/0.97CUFT						
		1. 如未特别说明, 所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25℃环境温度下进行量测。						
		2. 纹波和噪声测量方法: 使用一条12"双绞线, 同时终端要并联0.1uf和47uf的电容, 在20MHZ带宽下进行量测。						
		3. 精度: 包含设定误差、线性调整率和负载调整率。						
		4. 线性调整率测量方法: 在额定负载下, 从低电压到高压测试。						
		5. 负载调整率测量方法: 从0%到100%额定负载。						
		6. 按照GB4943.1的要求, 电源仅适用于海拔2000米以下地区和非热带气候条件下安全使用。						
		7. 电源被视为系统内元件的一部分, 需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。						
		EMC测试方法的指引, 请参照明纬公司网站 http://www.meanwell.com.cn 上的“EMI测试声明书”。						
		8. 当输入电压为DC电压时, 请将输入电压的正极连接到端子台的标识“N”处, 将负极连接到端子台的标识“L”处。						

■ 机构尺寸


机壳型号:901 单位:mm

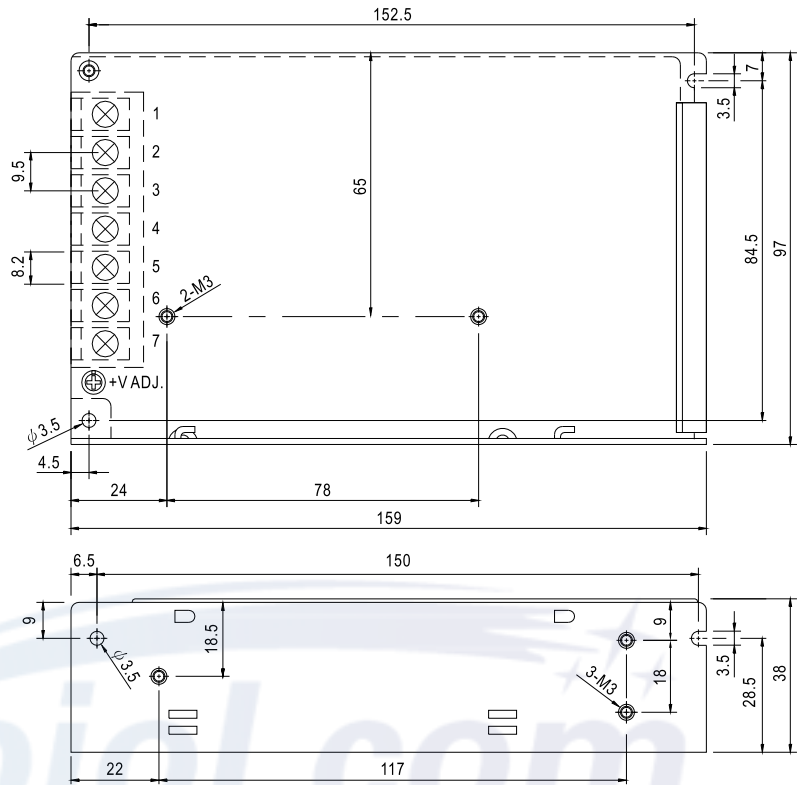


端子引脚分布

引脚编号	引脚功能	引脚编号	引脚功能
1	AC/L	4,5	DC OUTPUT -V
2	AC/N	6,7	DC OUTPUT +V
3	FG $\perp$		

■ 方框图

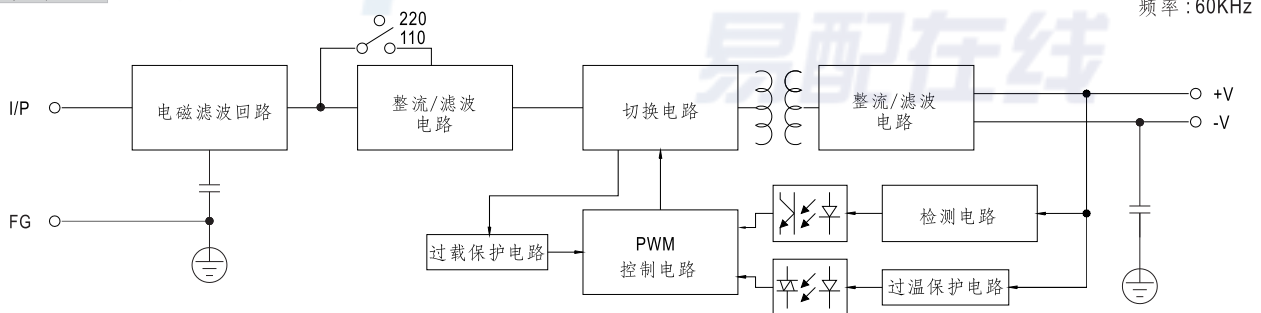

■ 减额曲线

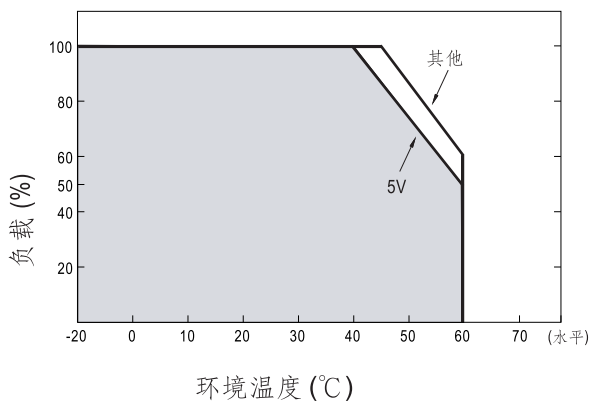

■ 静态特性曲线

